

OBEC PORÚBKA**Stavebný úrad**

Rajecká cesta 29, 013 11 Lietavská Lúčka

Č.s.: 10616/2020-160737/2020-SU-MLA

Žilina: 21.07.2020

OZNÁMENIE**ZAČATIE ÚZEMNÉHO KONANIA**

**Mesto Žilina, IČO 00321796, Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina,
ktorého zastupuje PRIMA PROJEKT - SK, s.r.o., IČO 48290882, Dolné Rudiny 1, 010
01 Žilina**

(ďalej len "navrhovateľ") podal dňa 01.06.2020 a dňa 17.07.2020 doplnil návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby:

Rozšírenie kanalizácie - Brodno- Zábrežná ul.

(ďalej len "stavba") na pozemku parc. č. – líniová stavba, k.ú. Brodno. Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie.

Stavba obsahuje:

Cieľom stavby je vybudovanie kanalizačnej siete pozostávajúcej z dvoch samostatných vetiev 1 a 2, čo by v súčasnosti kapacitne postačovalo aj na ďalší rozvoj obce. Vetva 1 rieši časť Zábrežnej ulice od posledného RD v ulici s parc.č. 724/2 po osadenú prečerpávaciu stanicu ČS (DN 2200) . Vetva 2 rieši časť Zábrežnej ulice od prvého rodinného domu s parc.č 759/2 po prečerpávaciu stanicu. Z prečerpávacej stanice budú splaškové vody následne prečerpané tlakovým potrubím popod miestny potok do novej revíznej šachty RŠ 7 a z nej gravitačnou vetvou 3 budú vody zvedené do existujúcej verejnej siete .

Splaškové odpadové vody budú odvádzané gravitačnou časťou kanalizácie so zaústením do čerpacej stanice ČS. Čerpacia stanica ČS je navrhovaná ako železobetónová umiestnená pod terénom. Výtlačné potrubie z čerpacej stanice pokračuje až po najbližší bod napojenia na verejnú kanalizáciu vedenú v ceste.

Obec Porúbka - ako stavebný úrad príslušný podľa § 119 ods.3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon") a zákona č.416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky, v súlade s ustanovením § 36 ods. 1 stavebného zákona oznamuje začatie územného konania dotknutým orgánom a organizáciám a známym účastníkom konania. Keďže pre dané územie je spracovaná a schválená územno-plánovacia dokumentácia, t.j. Územný plán mesta Žilina schválený dňa 20.02.2012, ktorého záväzné časti boli vyhlásené všeobecným záväzným nariadením (ďalej len "VZN") č. 4/2012; ÚP mesta Žilina – Zmeny a doplnky č. 1, ktorého záväzné časti boli vyhlásené VZN č. 9/2013; ÚP mesta Žilina – Zmeny a doplnky č.2 a č.3, ktorého záväzné časti boli vyhlásené VZN č. 14/2015; ÚP mesta Žilina – Zmeny a doplnky č.4, ktorého záväzné časti boli

vyhlásené VZN č. 21/2016, ÚP mesta Žilina – Zmeny a doplnky č.5, ktorého záväzné časti boli vyhlásené VZN č. 05/2018, ÚP mesta Žilina – Zmeny a doplnky č.6a, ktorého záväzné časti boli vyhlásené VZN č. 2/2019, a ÚP mesta Žilina – Zmeny a doplnky č.7 (6b), ktorého záväzné časti boli vyhlásené VZN č. 4/2020 upúšťa stavebný úrad podľa § 36 ods. 2 stavebného zákona od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania v predmetnej veci.

Účastníci územného konania môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť na príslušnom správnom orgáne do

7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia;

na neskôr podané námietky sa nebude prihliadať. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská dotknuté orgány.


V zmysle § 42 ods.5 stavebného zákona v odvolacom konaní sa neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť.

Účastníci konania môžu nahliadnuť do podkladov rozhodnutia (Mestský úrad Žilina, Námestie obetí komunizmu č.1, 011 31 Žilina, úradné dni Po a St 8:00 - 14:00, č.dv. 226).

Účastníci územného konania sa môžu pred vydaním rozhodnutia vyjadriť k jeho podkladom, prípadne navrhnúť ich doplnenie.

Ak si niektorý z účastníkov konania zvolí svojho zástupcu, tento musí predložiť písomnú plnú moc s podpisom toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.

Spoločný stavebný úrad
Mestský úrad Žilina
Stavebný úrad

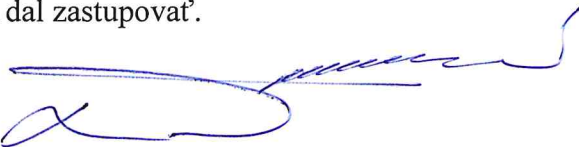
JUDr. Roman Dolejší, LL.M.
vedúci stavebného úradu

Tento dokument sa doručuje verejnou vyhláškou v zmysle § 36 ods. 4 stavebného zákona v nadväznosti na § 26 ods.1, 2 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok), v znení neskorších predpisov, a vyvesí sa na dobu 15 dní na úradnej tabuli a internetovej stránke správneho orgánu Mesta Žilina a Obce Porúbka. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

OVENENÉ NA ÚRADNEJ TABULI
MESTA ŽILINA A INTERNETOVEJ
STRÁNKE MESTA ŽILINA

Vyvesené od: 23-07-2020

Vyvesené do: 07-08-2020

Dátum zvesenia:

Vyvesené dňa: 2.7.2020

Zvesené dňa:

Podpis zodpovednej osoby:

-1-

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia na úradnej tabuli a internetovej stránke.

Príloha:

Situácia umiestnenia stavby overená Ing. arch. Gabrielou Dovalovou

Doručí sa:

- **účastníkom konania, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo stavbám, ako aj k susedným pozemkom a stavbám môžu byť v tomto konaní priamo dotknuté sa doručuje verejnou vyhláškou v zmysle § 36 ods.4 stavebného zákona - líniová stavba**


Na vedomie

1. PRIMA PROJEKT - SK, s.r.o., Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina
2. SPP-distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26
3. Okresný úrad Žilina - odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina
4. Okresný úrad Žilina, Odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina
5. Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, OPaK, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina
6. SSD, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
7. SPF, Búdkova 36, 817 15 Bratislava
8. Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa v odpadovom hospodárstve, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina
9. Siemens, s.r.o., J.M. Hurbana 21, 010 01 Žilina
10. Energotel s.r.o., Prevádzka Žilina, Jána Milca súp. č. 44, 010 01 Žilina
11. O2 Slovakia s.r.o., Einsteinova súp. č. 24, 851 01 Bratislava
12. Žilinské komunikácie, akciová spoločnosť, Vysokoškolákov 2, 010 08 Žilina
13. Pozemkové spoločenstvo Brodno, Brodno 114, 010 14 Žilina
14. Mesto Žilina, Odbor správy verejného priestranstva a ŽP
15. Centrum podpory Banská Bystrica Ministerstvo vnútra SR, odd. telekomunikačných slu, 9. mája, 974 86 Banská Bystrica
16. SEVAK, a.s., Bôrická cesta súp. č. 1960, 010 57 Žilina
17. RÚVZ Žilina, V. Spanyola súp. č. 27, 011 71 Žilina
18. DPMŽ s.r.o., Kvačalova 2, 011 40 Žilina
19. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
20. ELTODO SK, a.s., Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava
21. UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., stredisko Žilina, Na Závaží 7, 010 01 Žilina
22. Mesto Žilina, Stavebný úrad, referát špeciálneho stavebného úradu - doprava
23. Michlovský spol. s.r.o., Letná súp. č. 796/9, 921 01 Piešťany
24. SVP š.p. OZ Piešťany, Nábřežie Ivana krasku č. 834/3, 921 80 Piešťany
25. NDS a.s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava
26. Mesto Žilina – OR PaI
27. Obec Porúbka – starosta obce
- 28.spis

ROZŠÍRENIE VEREJNEJ KANALIZÁCIE

PVC DN 300, SN 12

	VETVA "1" NOVÁ VEREJNÁ KANALIZÁCIA SPLAŠKOVÁ PVC DN300, SN12, SKLON 0,5%, DĹŽKA 179,00 bm
	VETVA "2" NOVÁ VEREJNÁ KANALIZÁCIA SPLAŠKOVÁ PVC DN300, SN12, SKLON 2,0%, DĹŽKA 25,6 bm
	VETVA "3" NOVÁ VEREJNÁ KANALIZÁCIA SPLAŠKOVÁ PVC DN300, SN12, SKLON 2,0%, DĹŽKA 3,00 bm
	NOVÁ VEREJNÁ KANALIZÁCIA SPLAŠKOVÁ TLAKOVÁ , HDPE D 110x6,6 SKLON 0,03%, DĹŽKA 55,10 bm
	PRÍPOJKA NN, 27,5 bm
	VEREJNÝ VODOVOD/VODOVODNÁ PRÍPOJKA - EXISTUJÚCE, ZEMOU
	VEREJNÁ KANALIZÁCIA SPLAŠKOVÁ - EXISTUJÚCA, ZEMOU
	PLYNOVOD - EXISTUJÚCI, ZEMOU
	VEREJNÝ ROZVOD SLABOPRÚD VEDENÝ VZDUCHOM - EXISTUJÚCI
	VEREJNÝ ROZVOD NN VEDENÝ VZDUCHOM - EXISTUJÚCI

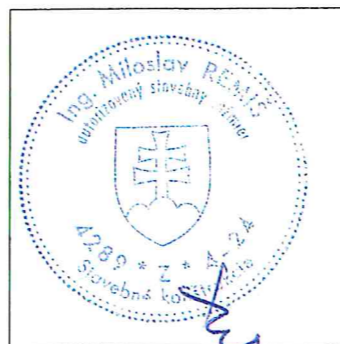

Stavba:

„Rozšírenie kanalizácie Brodno - Zábrežná ul.“



Generálny dodávateľ / General Contractor:



PRIMA PROJEKT - SK, s.r.o.
Kancelária : Dolné Rudiny 1,
010 01 , Žilina
Sídlo: Tajovského 2040/2,
010 01 , Žilina
tel.: +421 902 795 115
mail: juraj.barciak@gmail.com

Vedúci projektu:

Ing. Juraj Barčiak

Project Manager:

0936AA

Zodpovedný projektant:

Ing. Miroslav Remiš

Responsible Designer:

Kreslil:

Ing. Juraj Barčiak

Designer:

Dokumentácia pre územné rozhodnutie

Miesto / Place: k.ú. Brodno, č.p. vid. technická správa

Investor / Investor: Mesto Žilina, Námestie obetí komunizmu 1, Žilina, PSČ 011 31

Číslo zákazky:

Doplňok č.:

Objekt:

Verejná kanalizácia splašková

Dátum:

11/2019

Zmena č.:

Časť:

Vodné hospodárstvo

Formát:









7xA4

Číslo výkresu:

VH 01

SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA - VETVA 1

PVC DN 300, SN12, SKLON 0,5%, 179,00 bm

-  PODZEMNÝ HADR NAT DN80
- HUP**  EXIST. HLAVNÝ UZÁVER PLYNU
- RE**  EXIST. ROZVODNÁ SKRIŇA NN
-  EXIST. STĽP NN/SLABOPRÚD
- EŠ**  EXIST. REV. ŠACHTA
- RŠ**  NOVÁ REVÍZNA ŠACHTA, BETON DN1000, POKLOP D400
- DŠ**  NOVÁ DOMOVÁ REVÍZNA ŠACHTA, PLAST DN630 A DN800, POKLOP D400
- ČŠ1**  PREČERPÁVACIA STANICA DN2200
- ŠK1** ŠARTOVACIA KOMORA RIADENÉHO VRTU
- ŠK2** KONTROLNÁ KOMORA RIADENÉHO VRTU
- RE-N** NOVÁ ROZVODNÁ SKRIŇA NN PRÍPOJKY PREČERP. STANICE

SMER ČADCA
CESTA I/11
SMER ŽILINA

VIRDZEKOVÁ VINCENCIA
VIRDZE VINCENCIA
736

KUCHÁROVÁ GABRIELA
KUCHÁR LUKÁŠ

DOM, PRÍPOJKA 04, PVC DN 160,
SKLON 2%, L=6,10 m

DŠ 04 POKLOP=336,76
DNO=2,02 =334,74
DOMOVÁ ŠACHTA č.04
KANALIZAČNÁ ŠACHTA
PRIEMER 800mm
ŠACHTOVÉ DNO DN=800
VÝTOK DN 160
PRÍTOK DN 160
LIATINOVÝ POKLOP D400


RŠ5 POKLOP=336,78
DNO=2,28=334,50
REVÍZNA ŠACHTA č.5
KANALIZAČNÁ ŠACHTA
PRIEMER 1000mm
ŠACHTOVÉ DNO DN=1000
VÝTOK DN 300
PRÍTOK DN 300
LIATINOVÝ POKLOP D400

RŠ6 POKLOP=336,44
DNO=1,69=334,75
REVÍZNA ŠACHTA č.6
KANALIZAČNÁ ŠACHTA
PRIEMER 1000mm
ŠACHTOVÉ DNO DN=1000
VÝTOK DN 300
PRÍTOK DN 300
LIATINOVÝ POKLOP D400

DŠ 05 POKLOP=336,45
DNO=1,50 =334,95
DOMOVÁ ŠACHTA č.05
KANALIZAČNÁ ŠACHTA
PRIEMER 630mm
ŠACHTOVÉ DNO DN=630
VÝTOK DN 160
PRÍTOK DN 160
LIATINOVÝ POKLOP D400


DOM, PRÍPOJKA 05, PVC DN 160,
SKLON 2%, L=10,0 m

PRANDOVÁ MÁRIA

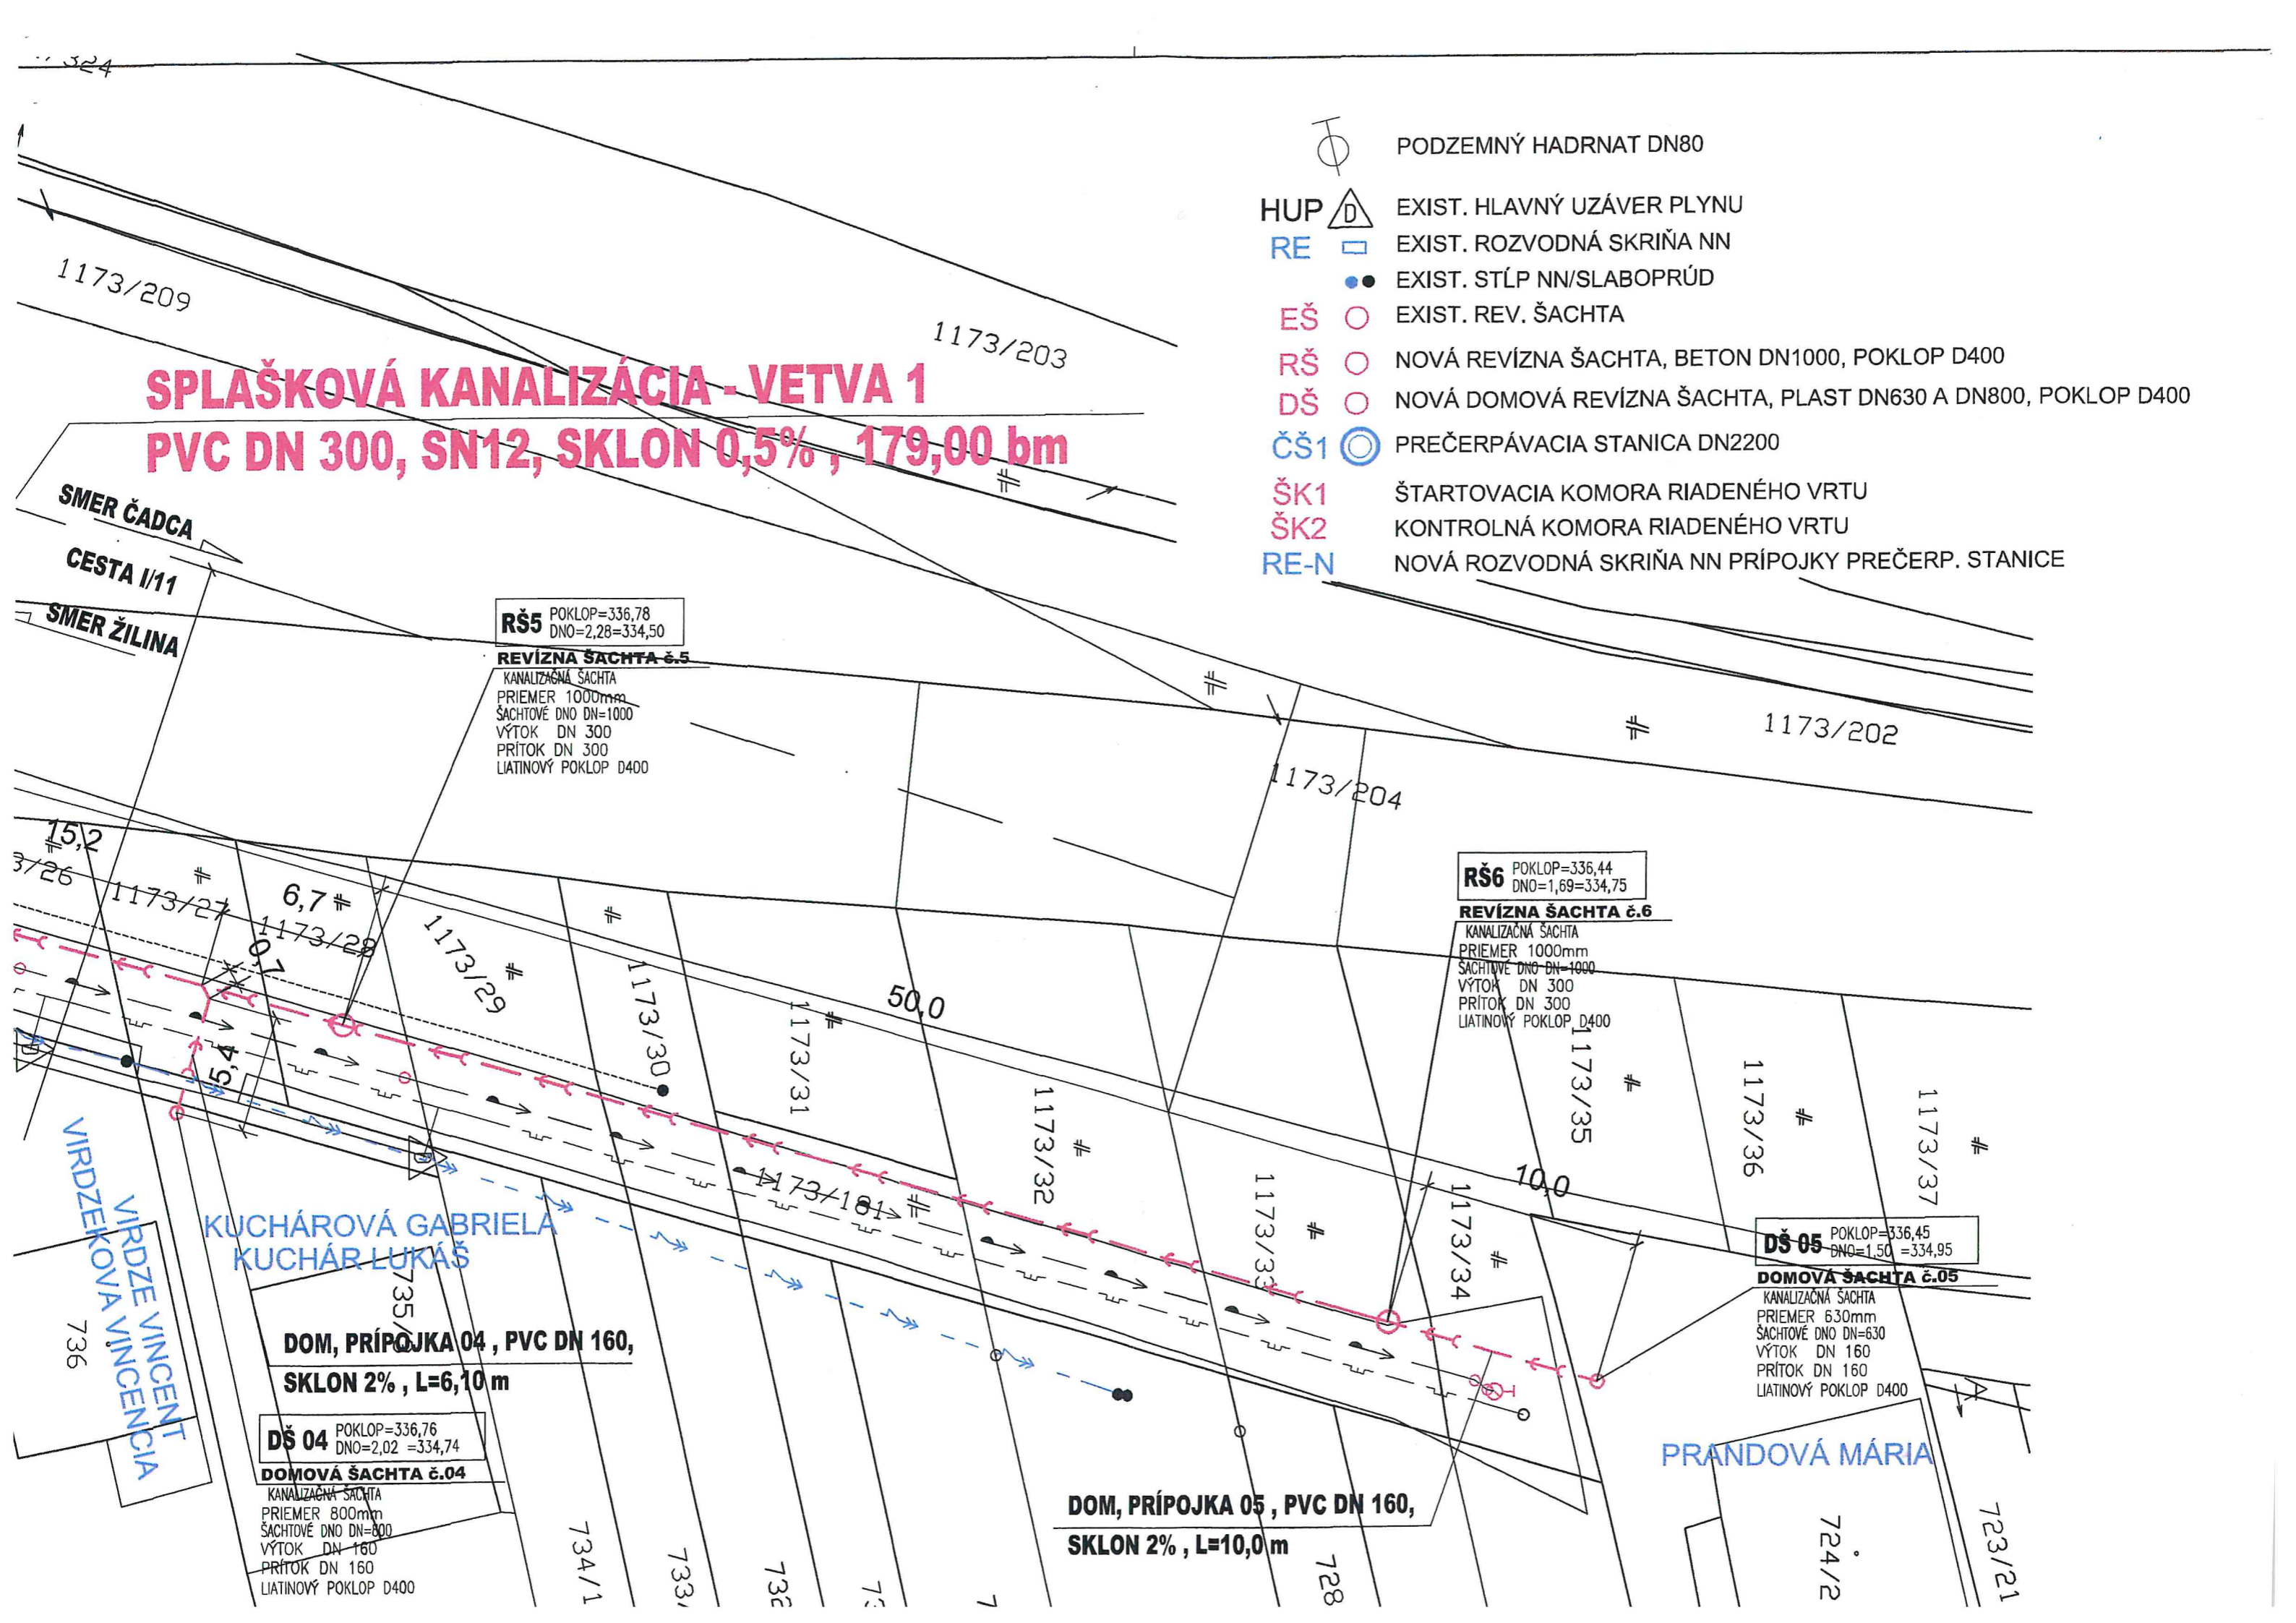

ČS - ČERPACIA STANICA železobetónová DN2200

2 ks ponorné kalové čerpadla DN80, SL1.50.80.22.2 2,9 kW, 400 V
typ čerpadlá odkonzultovať s dodávateľom čerpacej stanice

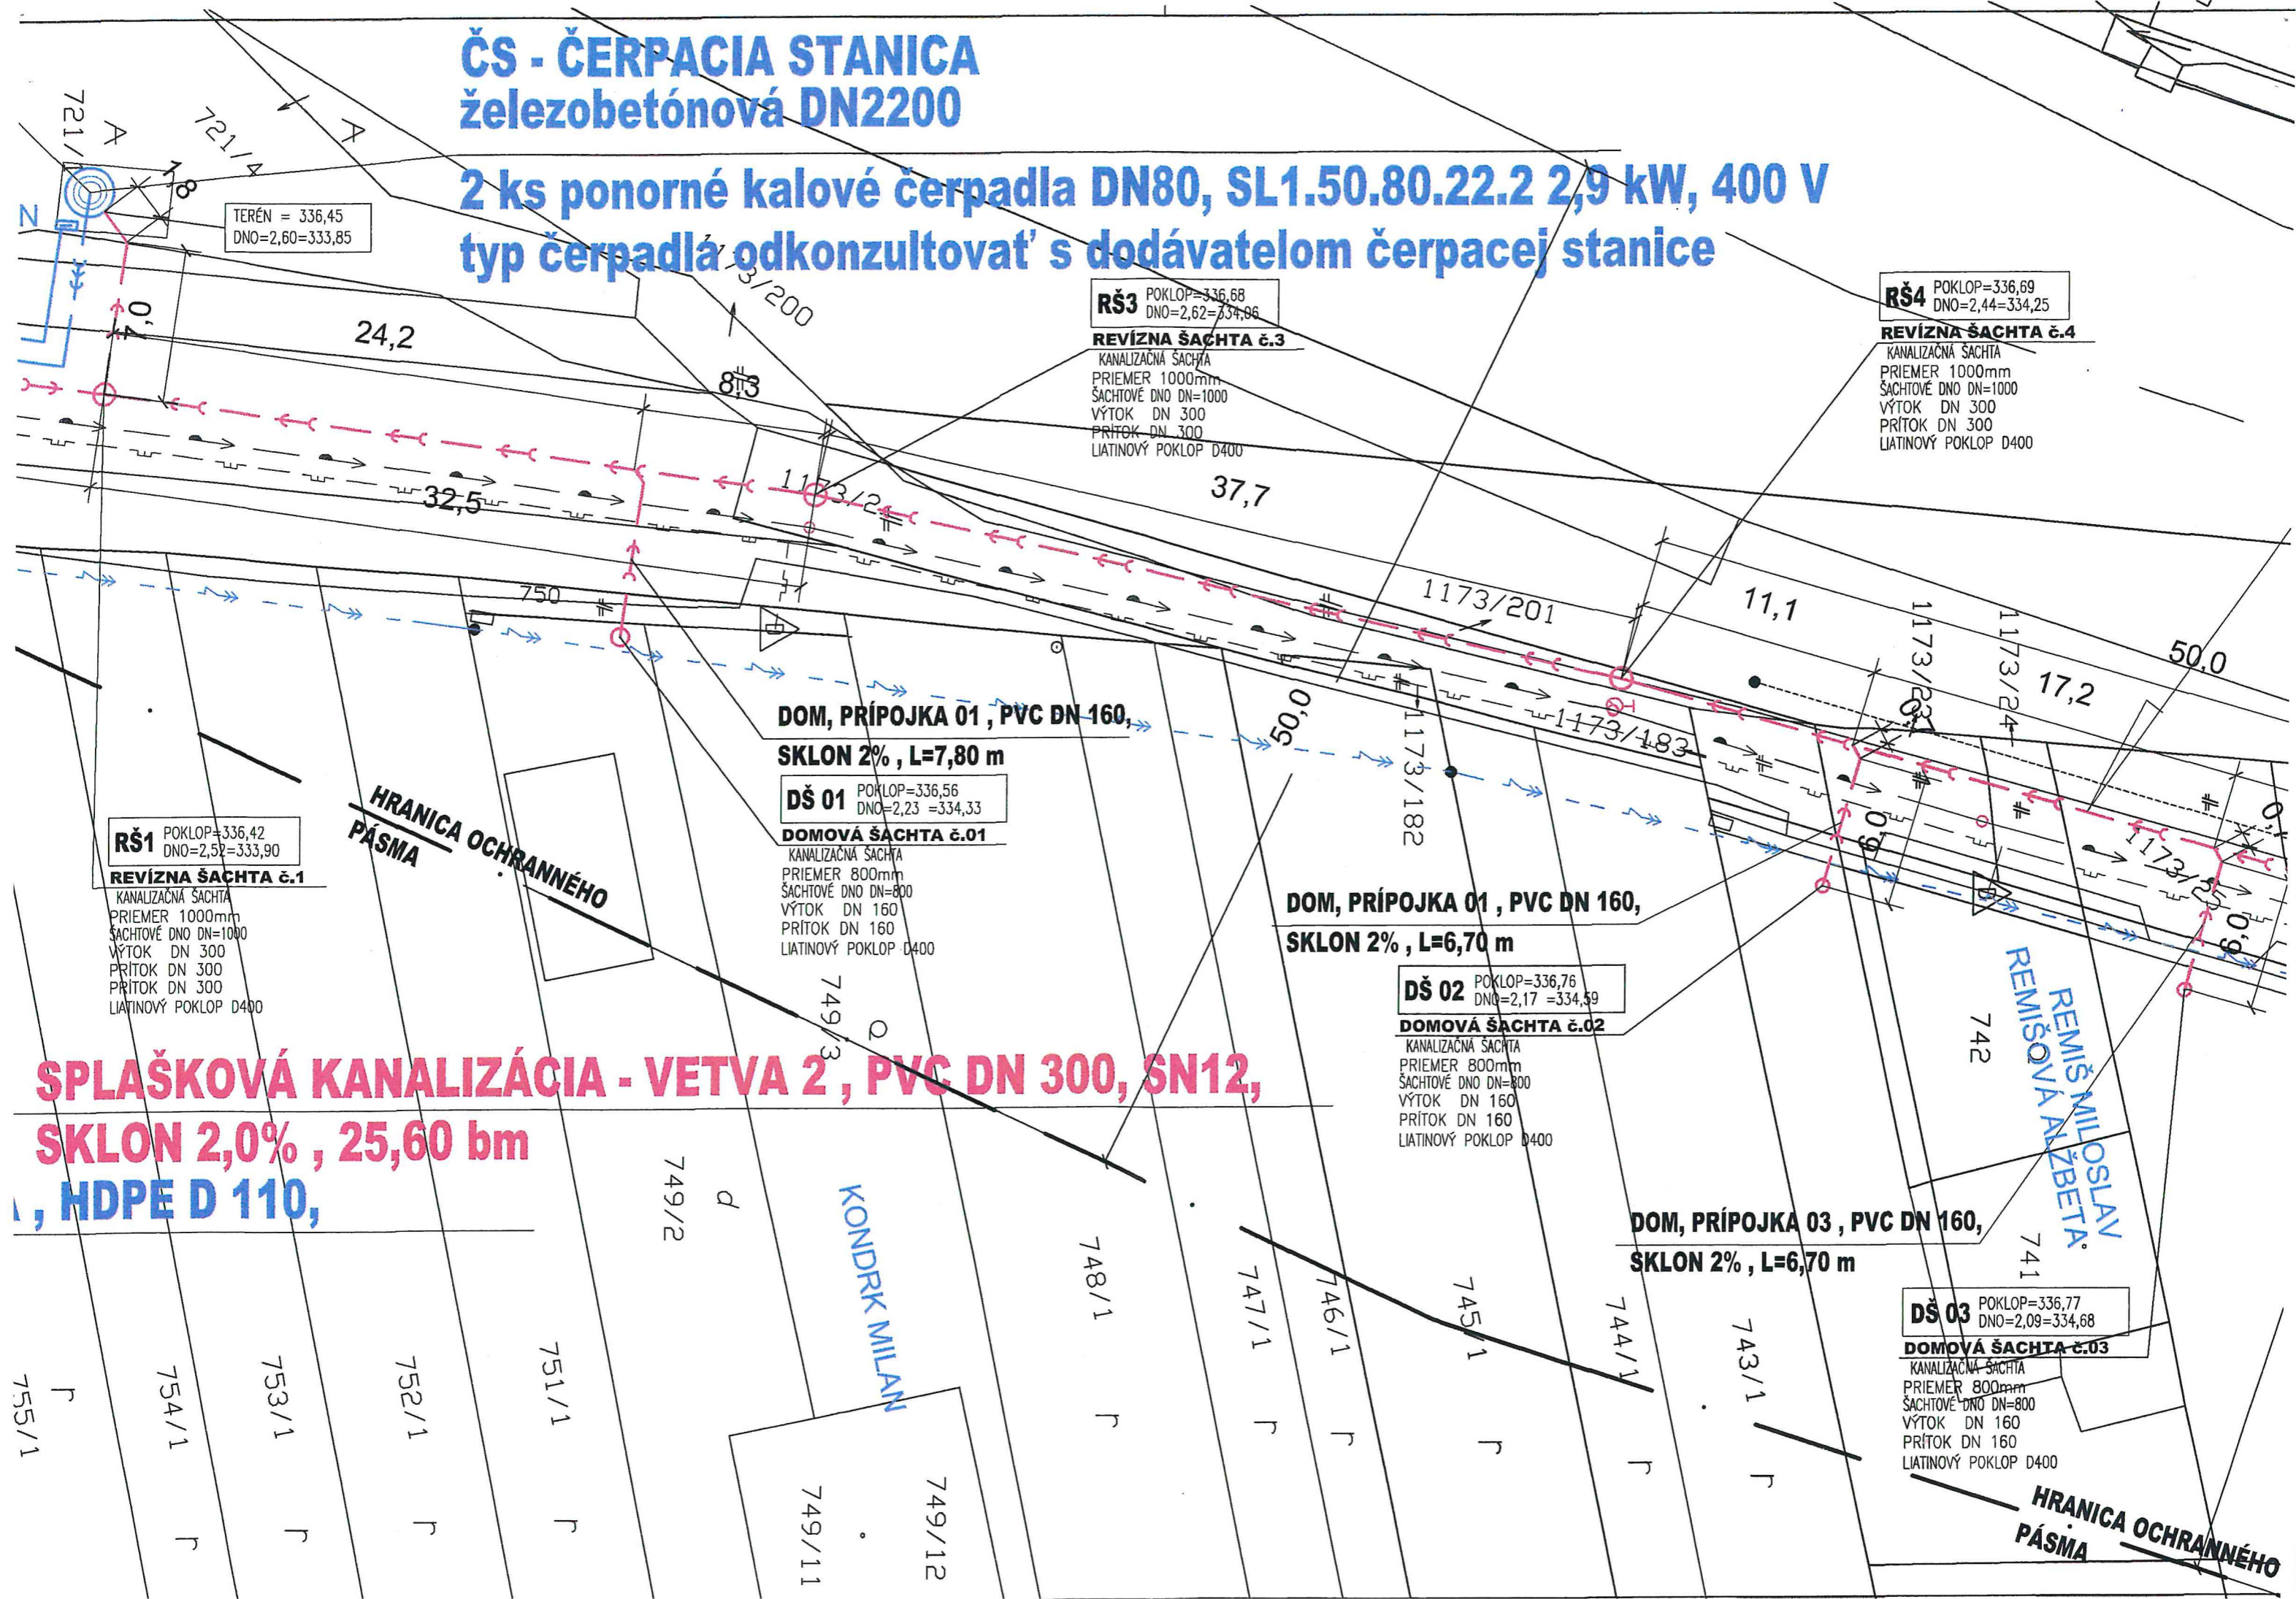

TERÉN = 336,45
DNO=2,60=333,85

RŠ3 POKLOP=336,68
DNO=2,62=334,06
REVÍZNA ŠACHTA č.3
KANALIZAČNÁ ŠACHTA
PRIEMER 1000mm
ŠACHTOVÉ DNO DN=1000
VÝTOK DN 300
PRÍTOK DN 300
LIATINOVÝ POKLOP D400

RŠ4 POKLOP=336,69
DNO=2,44=334,25
REVÍZNA ŠACHTA č.4
KANALIZAČNÁ ŠACHTA
PRIEMER 1000mm
ŠACHTOVÉ DNO DN=1000
VÝTOK DN 300
PRÍTOK DN 300
LIATINOVÝ POKLOP D400

RŠ1 POKLOP=336,42
DNO=2,52=333,90
REVÍZNA ŠACHTA č.1
KANALIZAČNÁ ŠACHTA
PRIEMER 1000mm
ŠACHTOVÉ DNO DN=1000
VÝTOK DN 300
PRÍTOK DN 300
LIATINOVÝ POKLOP D400

DOM, PRÍPOJKA 01, PVC DN-160,
SKLON 2%, L=7,80 m
DŠ 01 POKLOP=336,56
DNO=2,23 =334,33
DOMOVÁ ŠACHTA č.01
KANALIZAČNÁ ŠACHTA
PRIEMER 800mm
ŠACHTOVÉ DNO DN=800
VÝTOK DN 160
PRÍTOK DN 160
LIATINOVÝ POKLOP D400

DOM, PRÍPOJKA 01, PVC DN 160,
SKLON 2%, L=6,70 m
DŠ 02 POKLOP=336,76
DNO=2,17 =334,59
DOMOVÁ ŠACHTA č.02
KANALIZAČNÁ ŠACHTA
PRIEMER 800mm
ŠACHTOVÉ DNO DN=800
VÝTOK DN 160
PRÍTOK DN 160
LIATINOVÝ POKLOP D400

DOM, PRÍPOJKA 03, PVC DN 160,
SKLON 2%, L=6,70 m
DŠ 03 POKLOP=336,77
DNO=2,09=334,68
DOMOVÁ ŠACHTA č.03
KANALIZAČNÁ ŠACHTA
PRIEMER 800mm
ŠACHTOVÉ DNO DN=800
VÝTOK DN 160
PRÍTOK DN 160
LIATINOVÝ POKLOP D400

SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA - VETVA 2, PVC DN 300, SN12,
SKLON 2,0%, 25,60 bm
, HDPE D 110,

**HRANICA OCHRANNÉHO
PÁSMO**

**REMIŠ MILOSLAV
REMIŠOVÁ ALŽBETA**

KONDRK MILAN

**HRANICA OCHRANNÉHO
PÁSMO**

**SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA - VETVA 3, PVC DN 300, SN12,
SKLON 2,0% , 3,00 bm**

EŠ1 POKLOP=336,60
DNO=2,15=334,45

EXIST ŠAČHTA č.1
KANALIZAČNÁ ŠAČHTA
PRIEMER 1000mm
VÝTOK DN 300
PRÍTOK DN 300
LIATINOVÝ POKLOP D400

BOD NAPOJENIA

BN POKLOP=336,60
DNO=1,85=334,75

EŠ2 POKLOP=336,61
DNO=2,05=334,56

EXIST ŠAČHTA č.2
KANALIZAČNÁ ŠAČHTA
PRIEMER 1000mm
VÝTOK DN 300
PRÍTOK DN 300
LIATINOVÝ POKLOP D400

RŠ7 POKLOP=336,68
DNO=1,79=334,81

REVÍZNA ŠAČHTA č.7
KANALIZAČNÁ ŠAČHTA
PRIEMER 1000mm
ŠAČTOVÉ DNO DN=1000
VÝTOK DN 200
PRÍTOK HDPE D 110
LIATINOVÝ POKLOP D400

DŠ 06 POKLOP=336,30
DNO=2,06=334,24

DOMOVÁ ŠAČHTA č.06
KANALIZAČNÁ ŠAČHTA
PRIEMER 800mm
ŠAČTOVÉ DNO DN=800
VÝTOK DN 160
PRÍTOK DN 160
LIATINOVÝ POKLOP D400

RŠ2 POKLOP=336,44
DNO=2,03=334,41

REVÍZNA ŠAČHTA č.2
KANALIZAČNÁ ŠAČHTA
PRIEMER 1000mm
ŠAČTOVÉ DNO DN=1000
VÝTOK DN 300
PRÍTOK DN 300
LIATINOVÝ POKLOP D400

**DOM, PRÍPOJKA 06, PVC DN 160
SKLON 2% , L=8,50 m**

**SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA TLAKOV
SKLON 0,03% , 55,10 bm**

**BOD NAPOJENIA NA EXIST. SPLAŠKOVÚ KANALIZÁCIU
NAPOJENIE DO POTRUBIA ODBOČKOU IN-SITU
PREPOJENIE KAN. POTRUBIA PVC DN 200, SN12 DO EXISTUJÚCEJ
VEREJNES SPLAŠKOVEJ KAN PVC DN 300.**